


TOG1 – 54 moduły, IP40, IK07, wewnętrzna

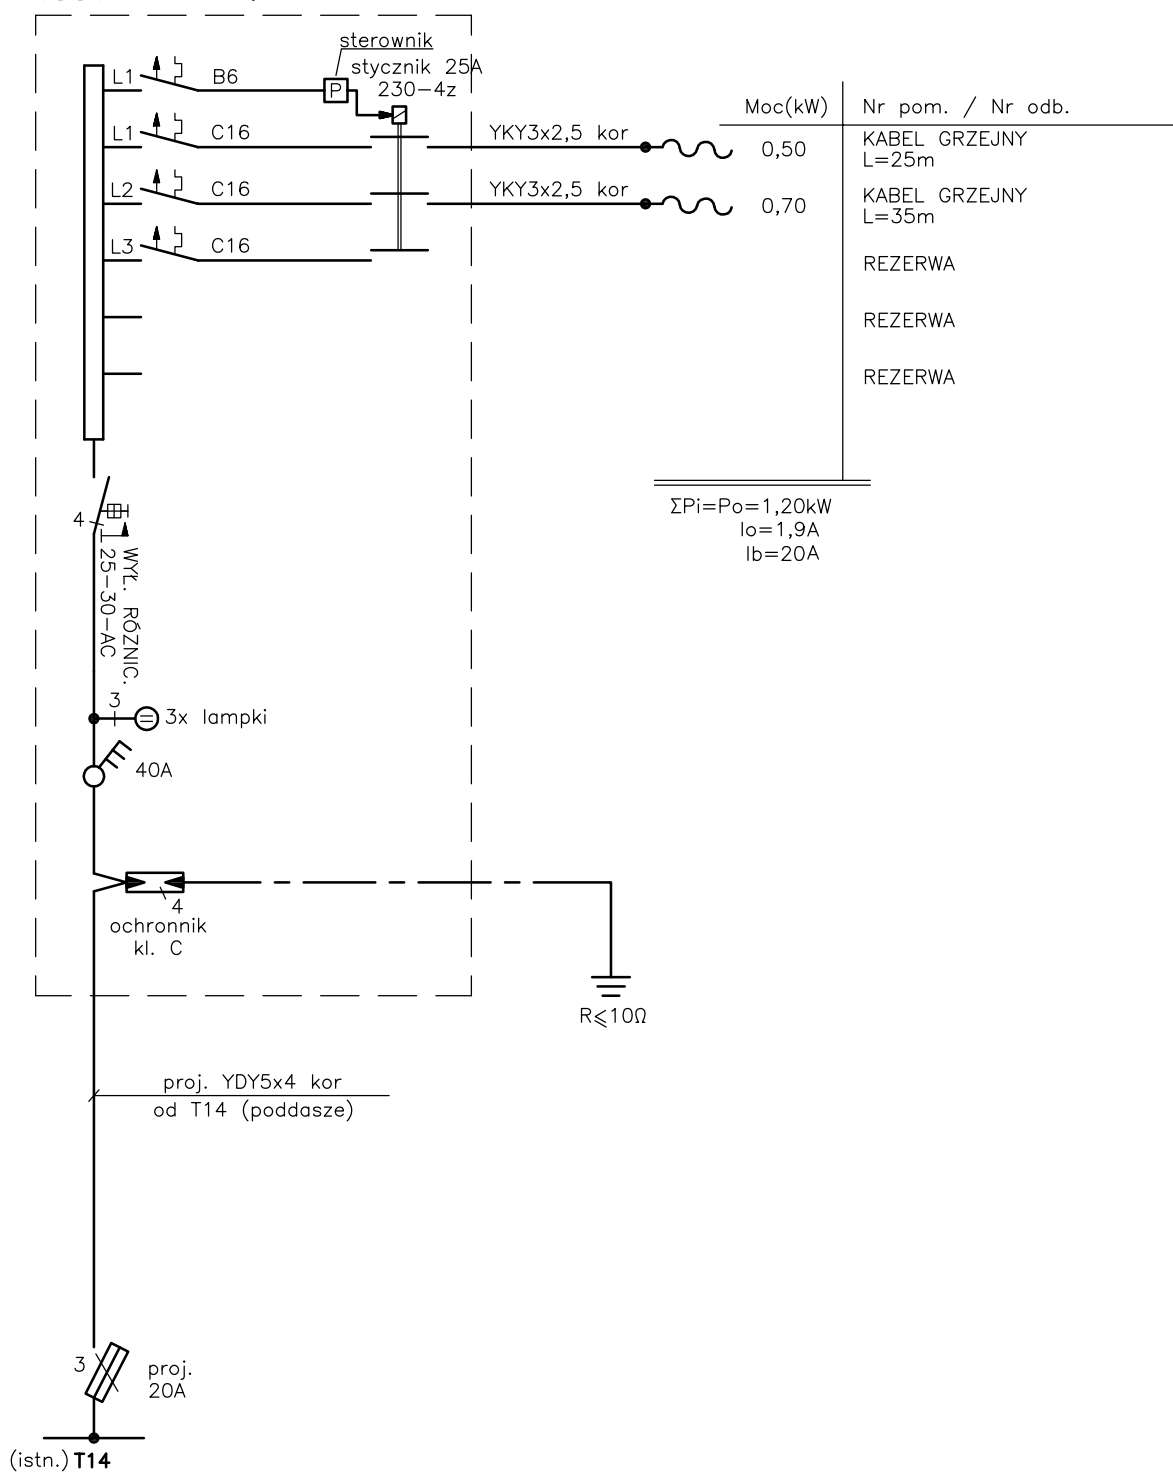

U=3x400/230V
ZEROWANIE (TN-C)
SZYBKE WYŁĄCZENIE (TN-C-S)

Projektant: mgr inż. Jakub Kuźmiński - nr upr. MAP/0176/POOE/08	Podpis:	Obiekt: Remont pokrycia dachu bud. Państw. Ogólnokoszt. Szkoły Muzycznej Kraków, ul. Basztowa 6, dz. nr 66/3	
		Stadium: Projekt budowlany	Skala:
Sprawdził: inż. Adam Biela - nr upr. 220/78	Podpis:	Rysunek: Schemat ideowy tablicy TOG1	Nr rys.: 4